

dak aanzicht

- RENVOOI
- = kalkzandsteen 120 / 150mm
  - = isolatie
  - = metselwerk
  - = lichte scheidingwand 70 / 100mm
  - = kruipluik
  - = rookmelder conform NEN 2555
  - = hemelwaterafvoer
  - = douche
  - = wastafel
  - = toilet
  - = W.B.D.B.O 30min
  - = W.B.D.B.O 60min + weerstand tegen rookdoorgang minimaal R200 (NEN6075)
  - = 30 minuten brandwerende + zelfsluitende deur
  - = 60 minuten brandwerende + zelfsluitende deur
  - = zelfsluitende deur
  - = deur zonder losse hulpmiddelen te openen
  - = vluchtwegaanduiding rechtdoor
  - = vluchtwegaanduiding trap af rechts

Alle deuren naar verblijfs- en sanitaire ruimten: vrije doorgang min. bth= 850x2300mm.  
 traphokken: 1000 +v.l.p. (tenzij anders aangegeven) / geen opstapmogel ikheden conform bouwbesluit afd. 2.3  
 Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil n.t.b., in overleg met bouw- en woningtoezicht.  
 Bouwconstructie:  
 - 30 / 60 minuten brandwerend.  
 Electra: conform NEN 1010  
 Inbraakwerendheid:  
 - inbraakwerendheid (nieuwbouw woonfunctie, niet zijnde een woonwagen): weerstandsklasse 2, conform NEN 5096.  
 Wateropname scheidingconstructies sanitair:  
 - gemiddelde wateropname ≤ 0,01 kg/(m².s0,5i) conform NEN 2778.  
 - maximale wateropname ≤ 0,2 kg/(m².s0,5i), conform NEN 2778.  
 Luchtdoorlatendheid scheidingconstructies met kruipruimte:  
 - maximale specifieke luchtvolumestroom ≤ 20.10-6/ m³/(m².s), conform NEN 2690.  
 Waterdichtheid scheidingconstructies:  
 - conform NEN 2778.  
 Factor van de temperatuur binnenoppervlakte scheidingconstructie (m.u.v. ramen, deuren, kozijnen en dergelijke):  
 - factor van de temperatuur (woonfunctie) ≥ 0,65; conform NEN 2778.  
 Het weren van ratten en muizen:  
 - afmeting ratterscherm ter plaatse van uitwendige scheidingconstructies: tot een diepte van minimaal 0,6 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein.  
 - maximale breedte van openingen in uitwendige scheidingconstructie en/of ratterscherm ≤ 0,01 m.  
 - opm. 1: uitzonderend uitmondngen van diverse afvoervoorzieningen en afsluitbare openingen.  
 - opm. 2: uitzonderend openingen voor nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten, conform Flora- en faunawet.

wijziging	datum	omschrijving wijziging
C	01-12-2023	toevoeging bouwnummers
B	24-11-2023	wijziging zonnepanelen
A	05-06-2023	wijziging zonnepanelen, brandveiligheid en vluchten

**definitief**  
omgevingsvergunning


opdrachtgever  
Gemeente Zeist

project  
Hofje van Zeist

omschrijving  
dakoverzicht

projectfase  
Definitief Ontwerp

5.1.2.e	architecten
	bureau bos
5.1.2.e	tekenaar
	bureau bos
5.1.2.e	projectleider
	bureau bos
A1	formaat
09-12-2022	datum
1:100	schaal
49281100	kenmerk
122	bladnummer

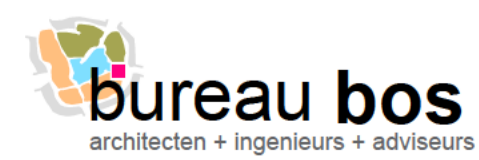

Sint Nicolaasweg 5 - 3752 XP Bunschoten - Spakenburg  
 Amaliaaan 27 - 3743 KE Baarn | Postadres Postbus 636 - 3740 AP Baarn  
 T 035 - 374300 | E info@bureaubos.nl | www.bureaubos.nl